


Gewässerunterhaltungspflichtiger: LfU Referat W24

Bautechnische Beratung und Begleitung: LfU W22 - Bauprüfstelle

Ausführung: Wasser- und Bodenverband Untere Havel – Brandenburger Havel

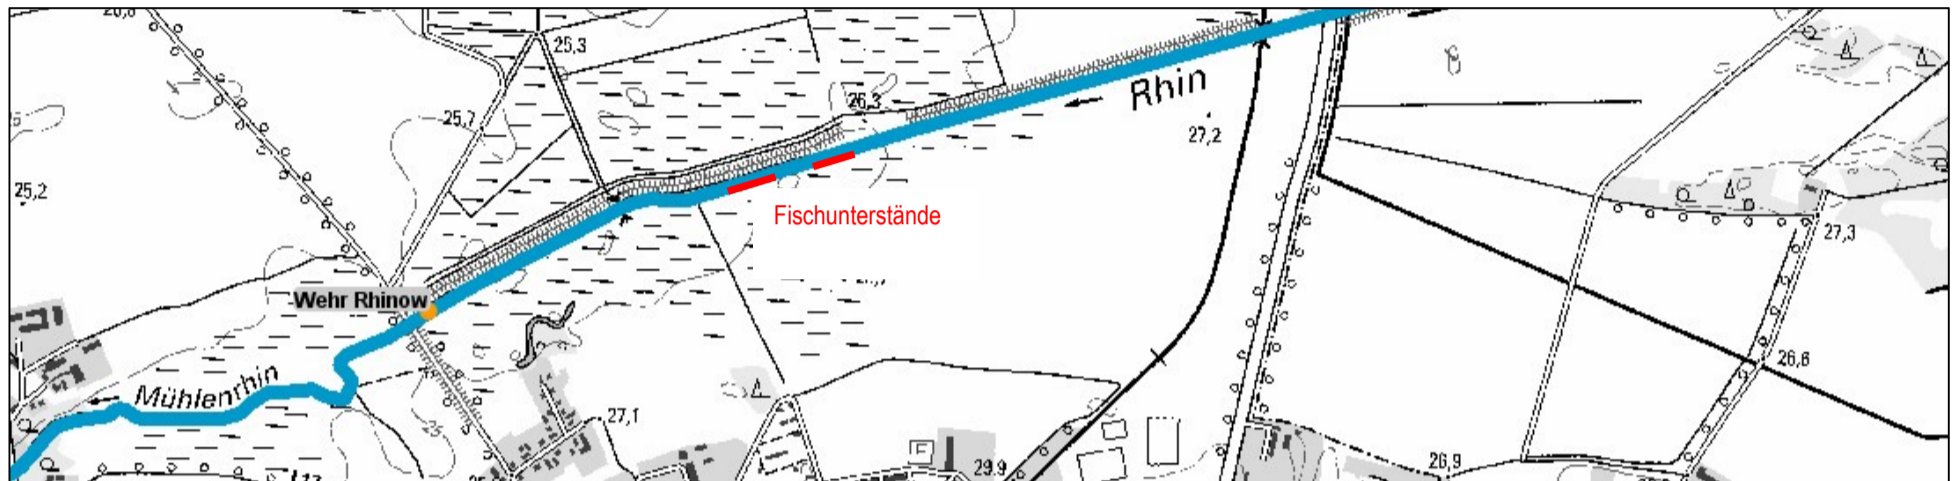

Übersichtskarte

Fischunterstände vor dem Böschungsfuß, zwei Segmente mit insgesamt 10 m Böschungslänge



Baumaterial: Stämme mit Astansätzen und Reisig gebündelt, im Hintergrund links Ankersteine



Setzen eines Ankersteins bei abgesenktem Wasserstand, Pfähle sind nur Baubehelfe



Einbau eines Stammbündels bei abgesenktem Wasserstand

Fischunterstände in der Böschung, drei Unterstände im Abstand von 3 m



Bau des Holzgerüsts in der abgetragenen Böschung bei abgesenktem Wasserstand



Kokosfiltermatte und Auftriebssicherung mit Steinen bei abgesenktem Wasserstand



Wiederverfüllte Böschung bei abgesenktem Wasserstand